

BRASTEMP


CATÁLOGO DE PEÇAS

FOGÃO DE PISO 5 BOCAS ÁTIVE - T

BF375AR


Revisão	Motivo	Páginas Alteradas	Elaborado Por	Revisado Por	Data
00	Fogão de piso 5 bocas - T	-	Victor Mendonça	-	Junho/13
01	Revisão Geral	-	João G Guariento	-	Out / 13

GRUPO 100 - MESA DE TRABALHO

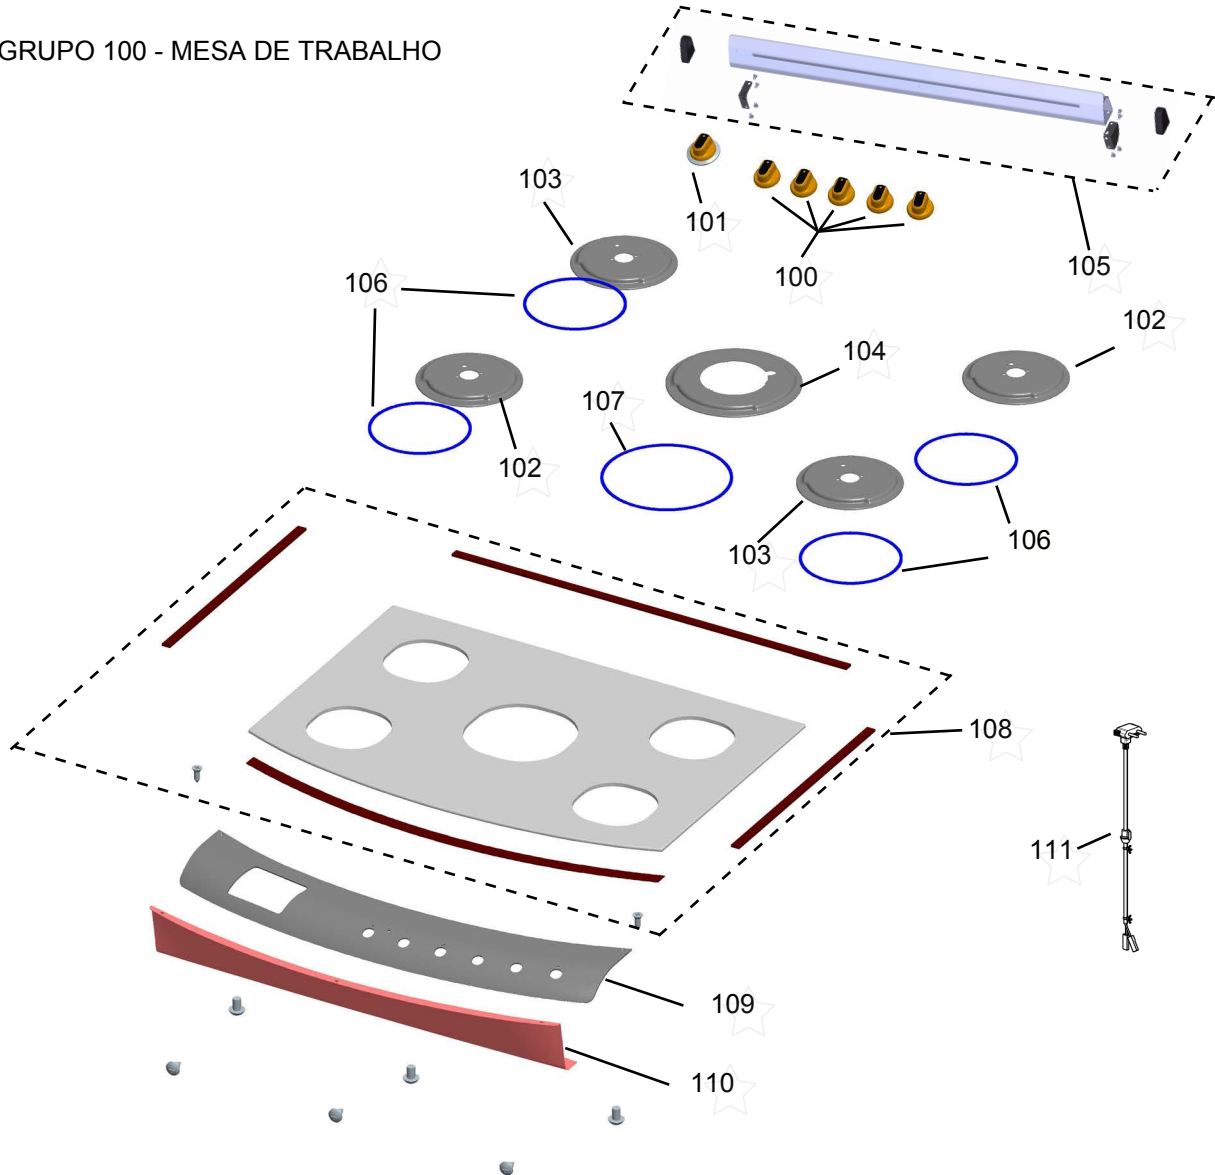


* OS PARAFUSOS NÃO SÃO
ITENS DE REPOSIÇÃO.

GRUPO 100 (CONTINUAÇÃO) - REDE ELÉTRICA

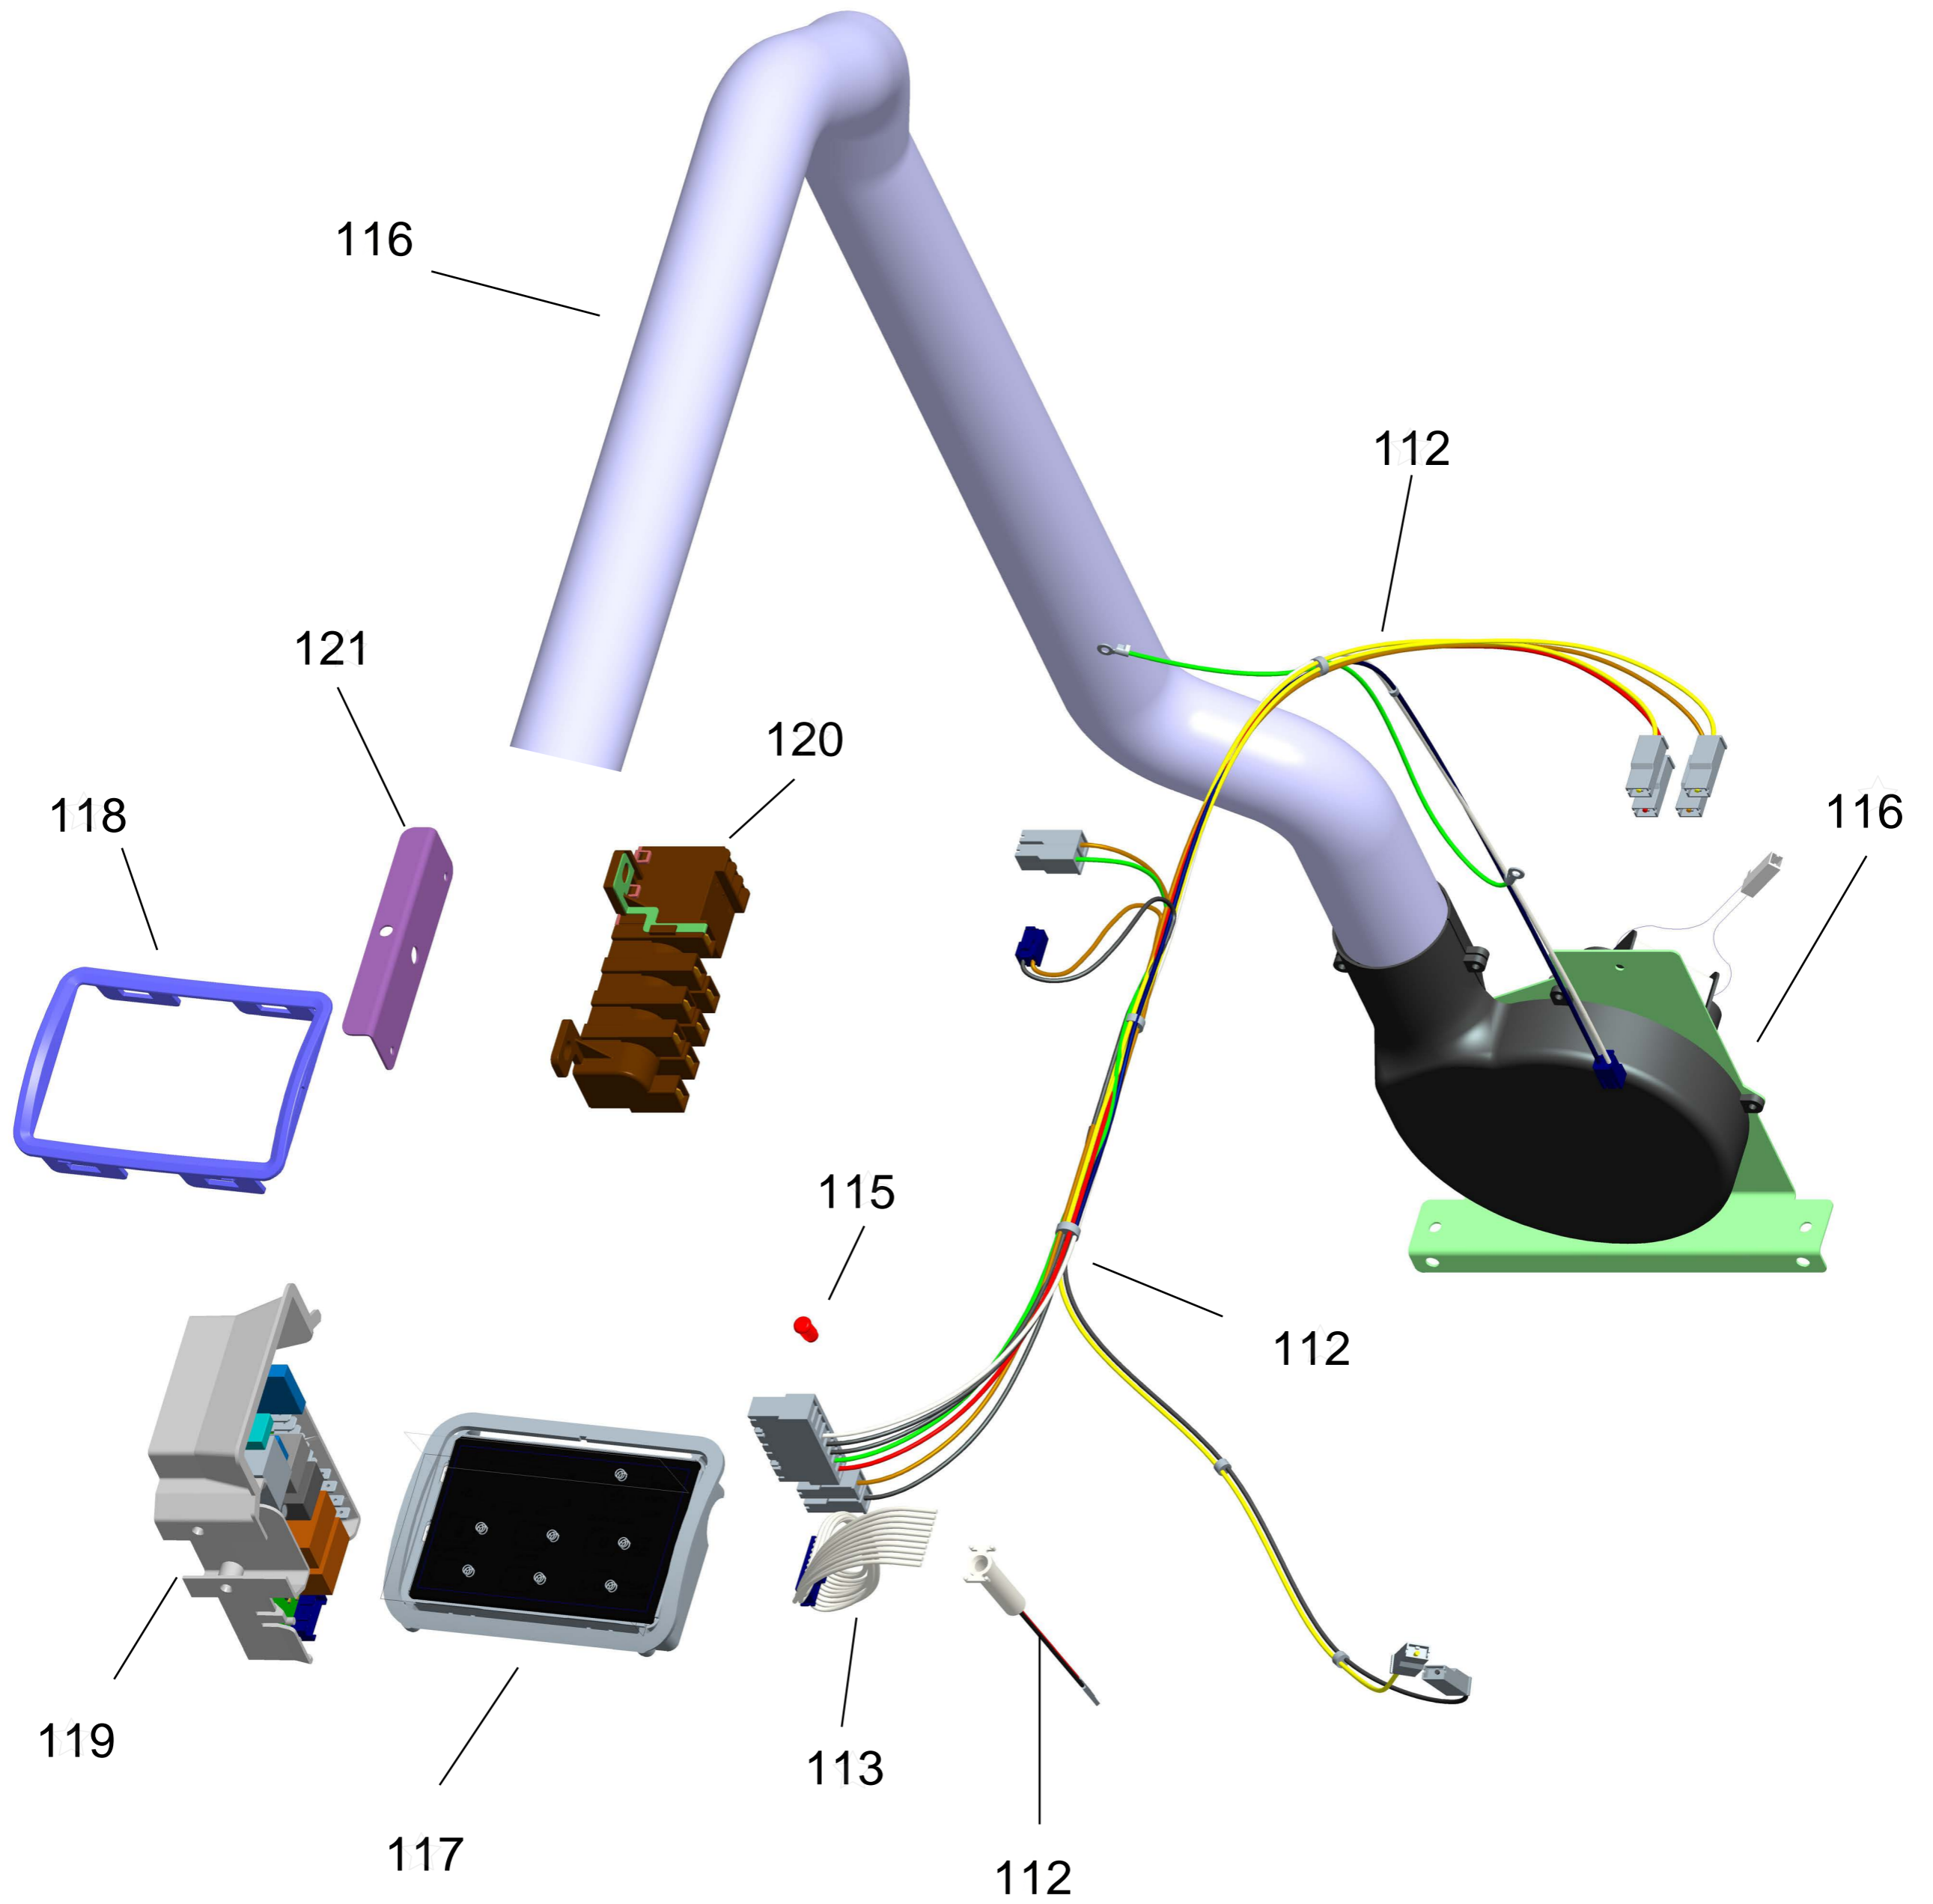


GRUPO 200 - SISTEMA GÁS

201- Para as versões de engenharia 00; 10 e 20 será aplicado o kit ferro fundido 4

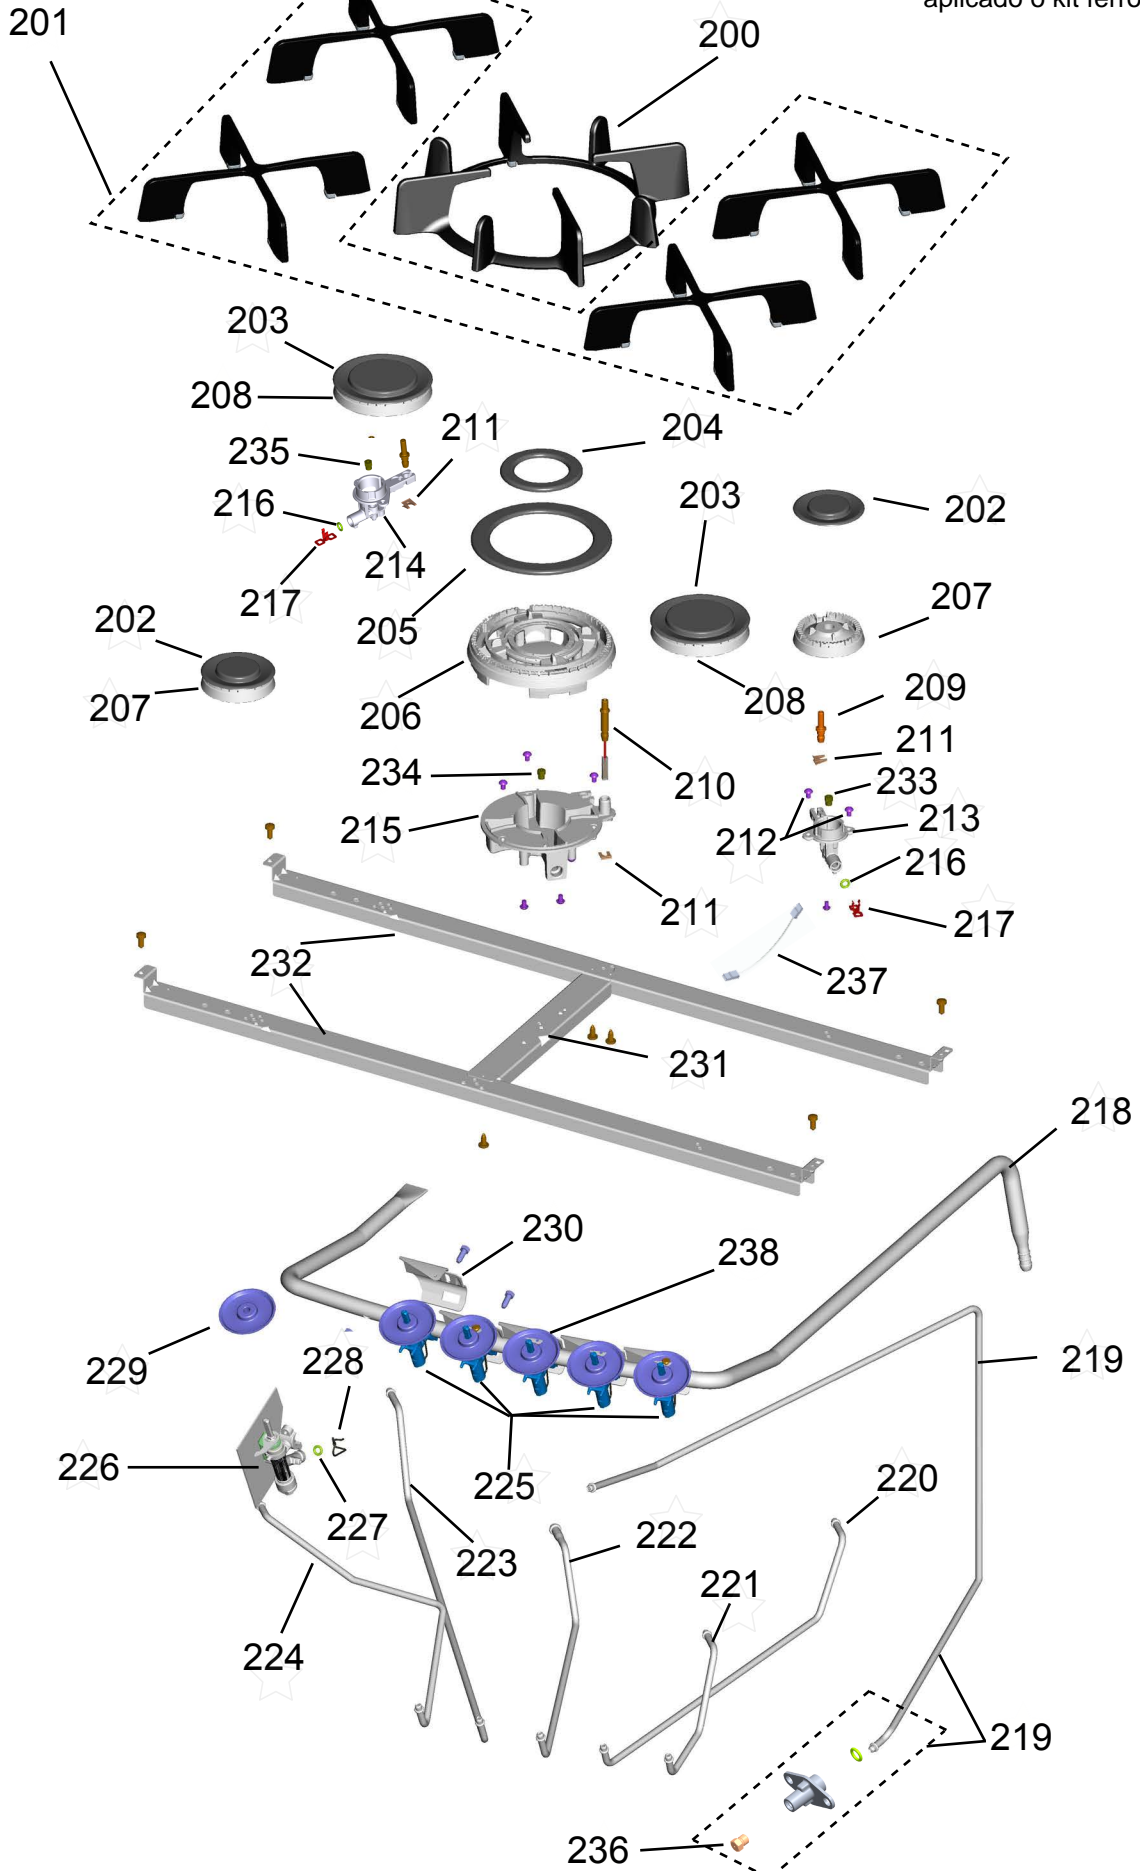


* OS PARAFUSOS NÃO SÃO ITENS DE REPOSIÇÃO - EXCETO 212

GRUPO 300 - LATERAIS E PROTEÇÃO

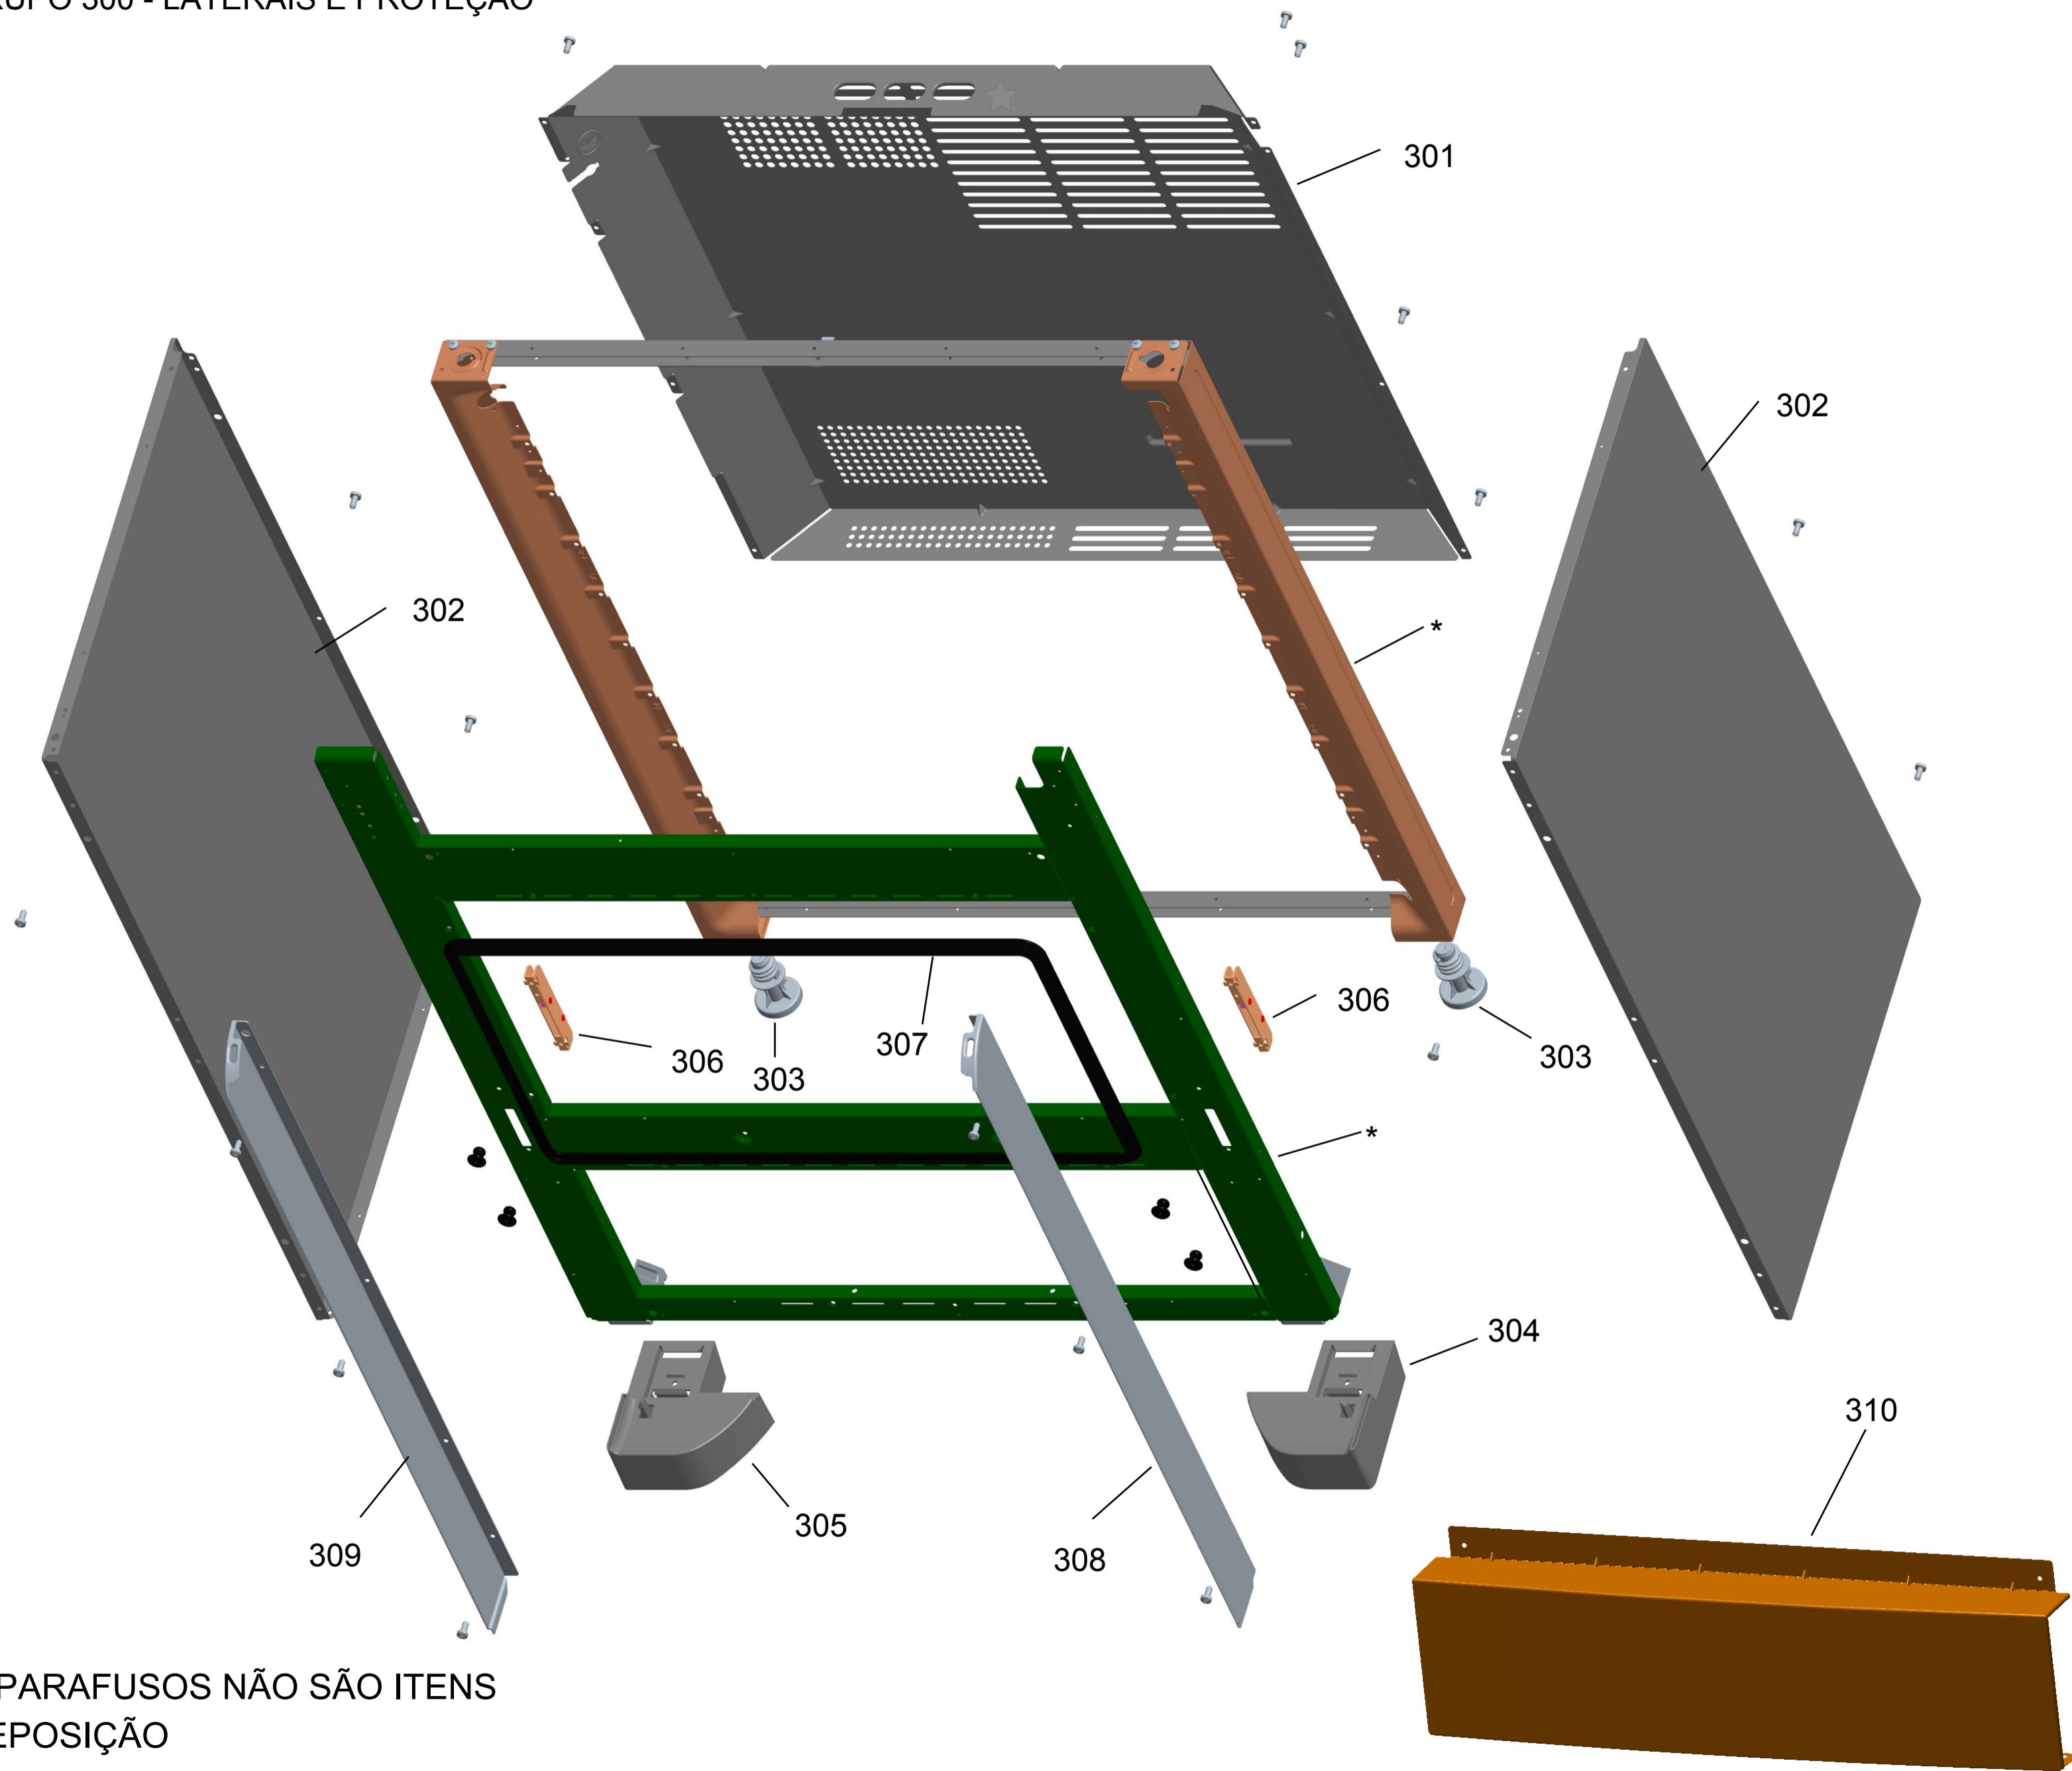


* OS PARAFUSOS NÃO SÃO ITENS DE REPOSIÇÃO

GRUPO 400 - PORTA

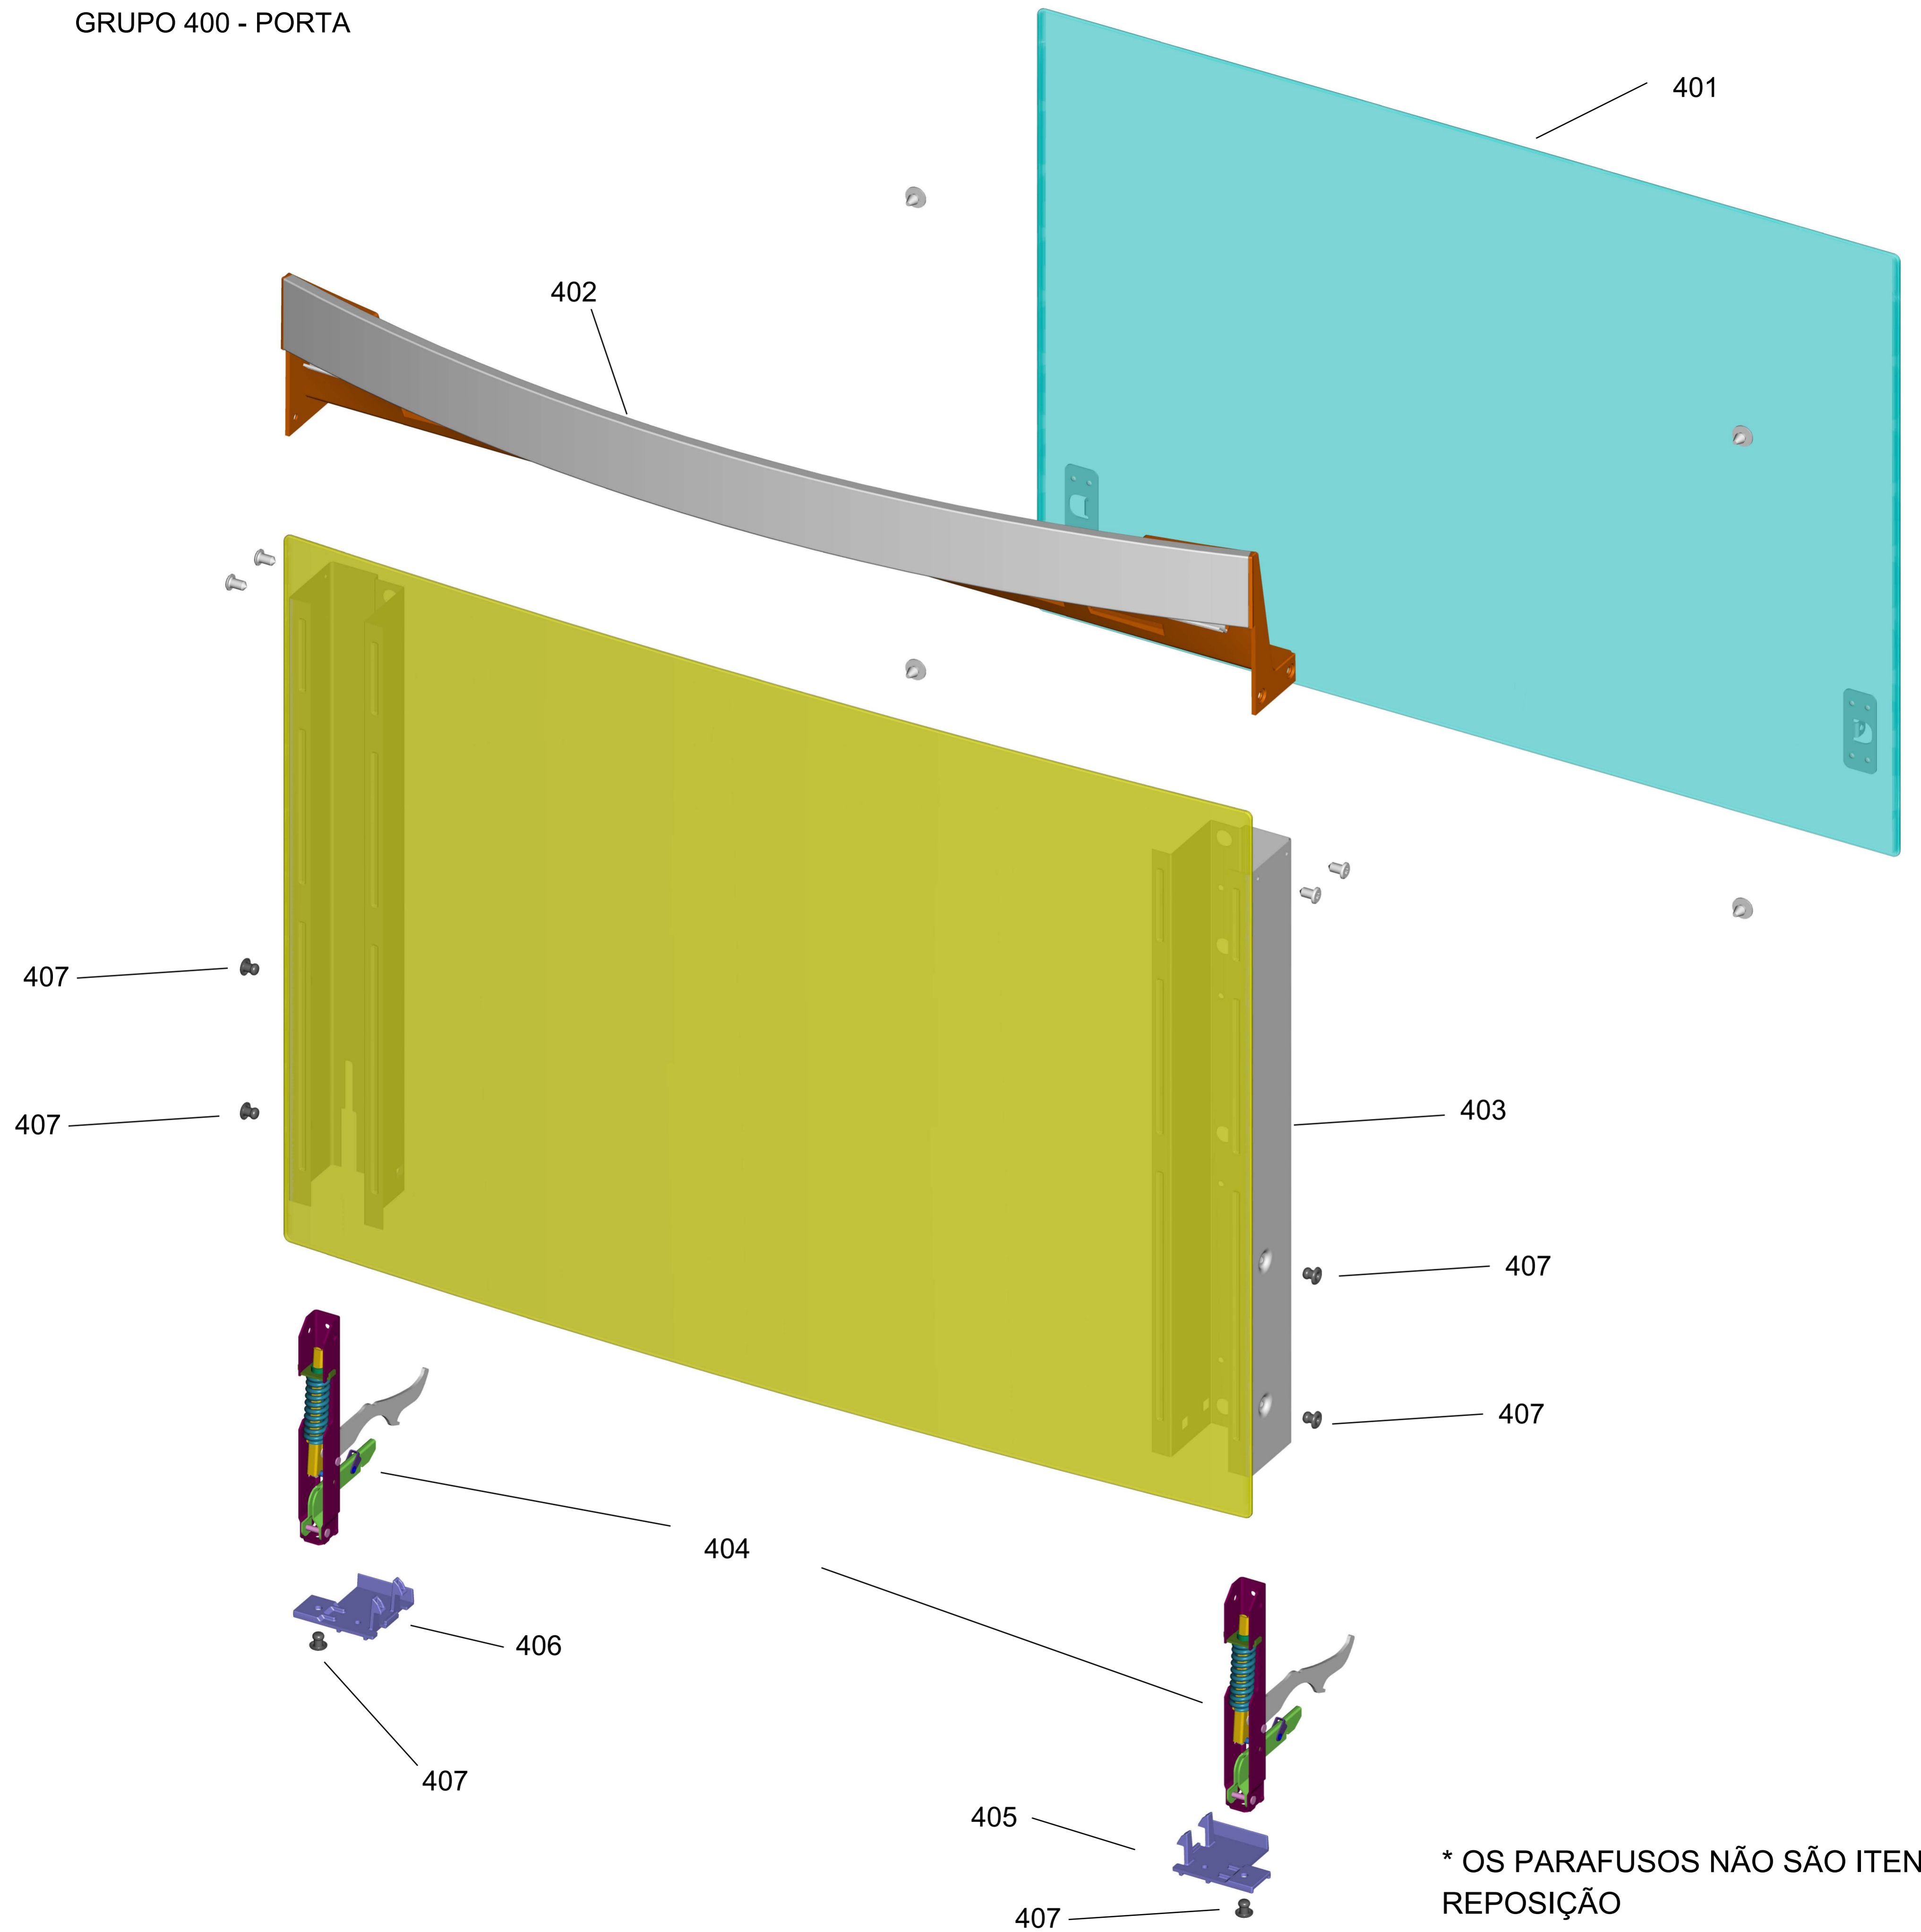

* OS PARAFUSOS NÃO SÃO ITENS DE REPOSIÇÃO

GRUPO 500 - CAVIDADE

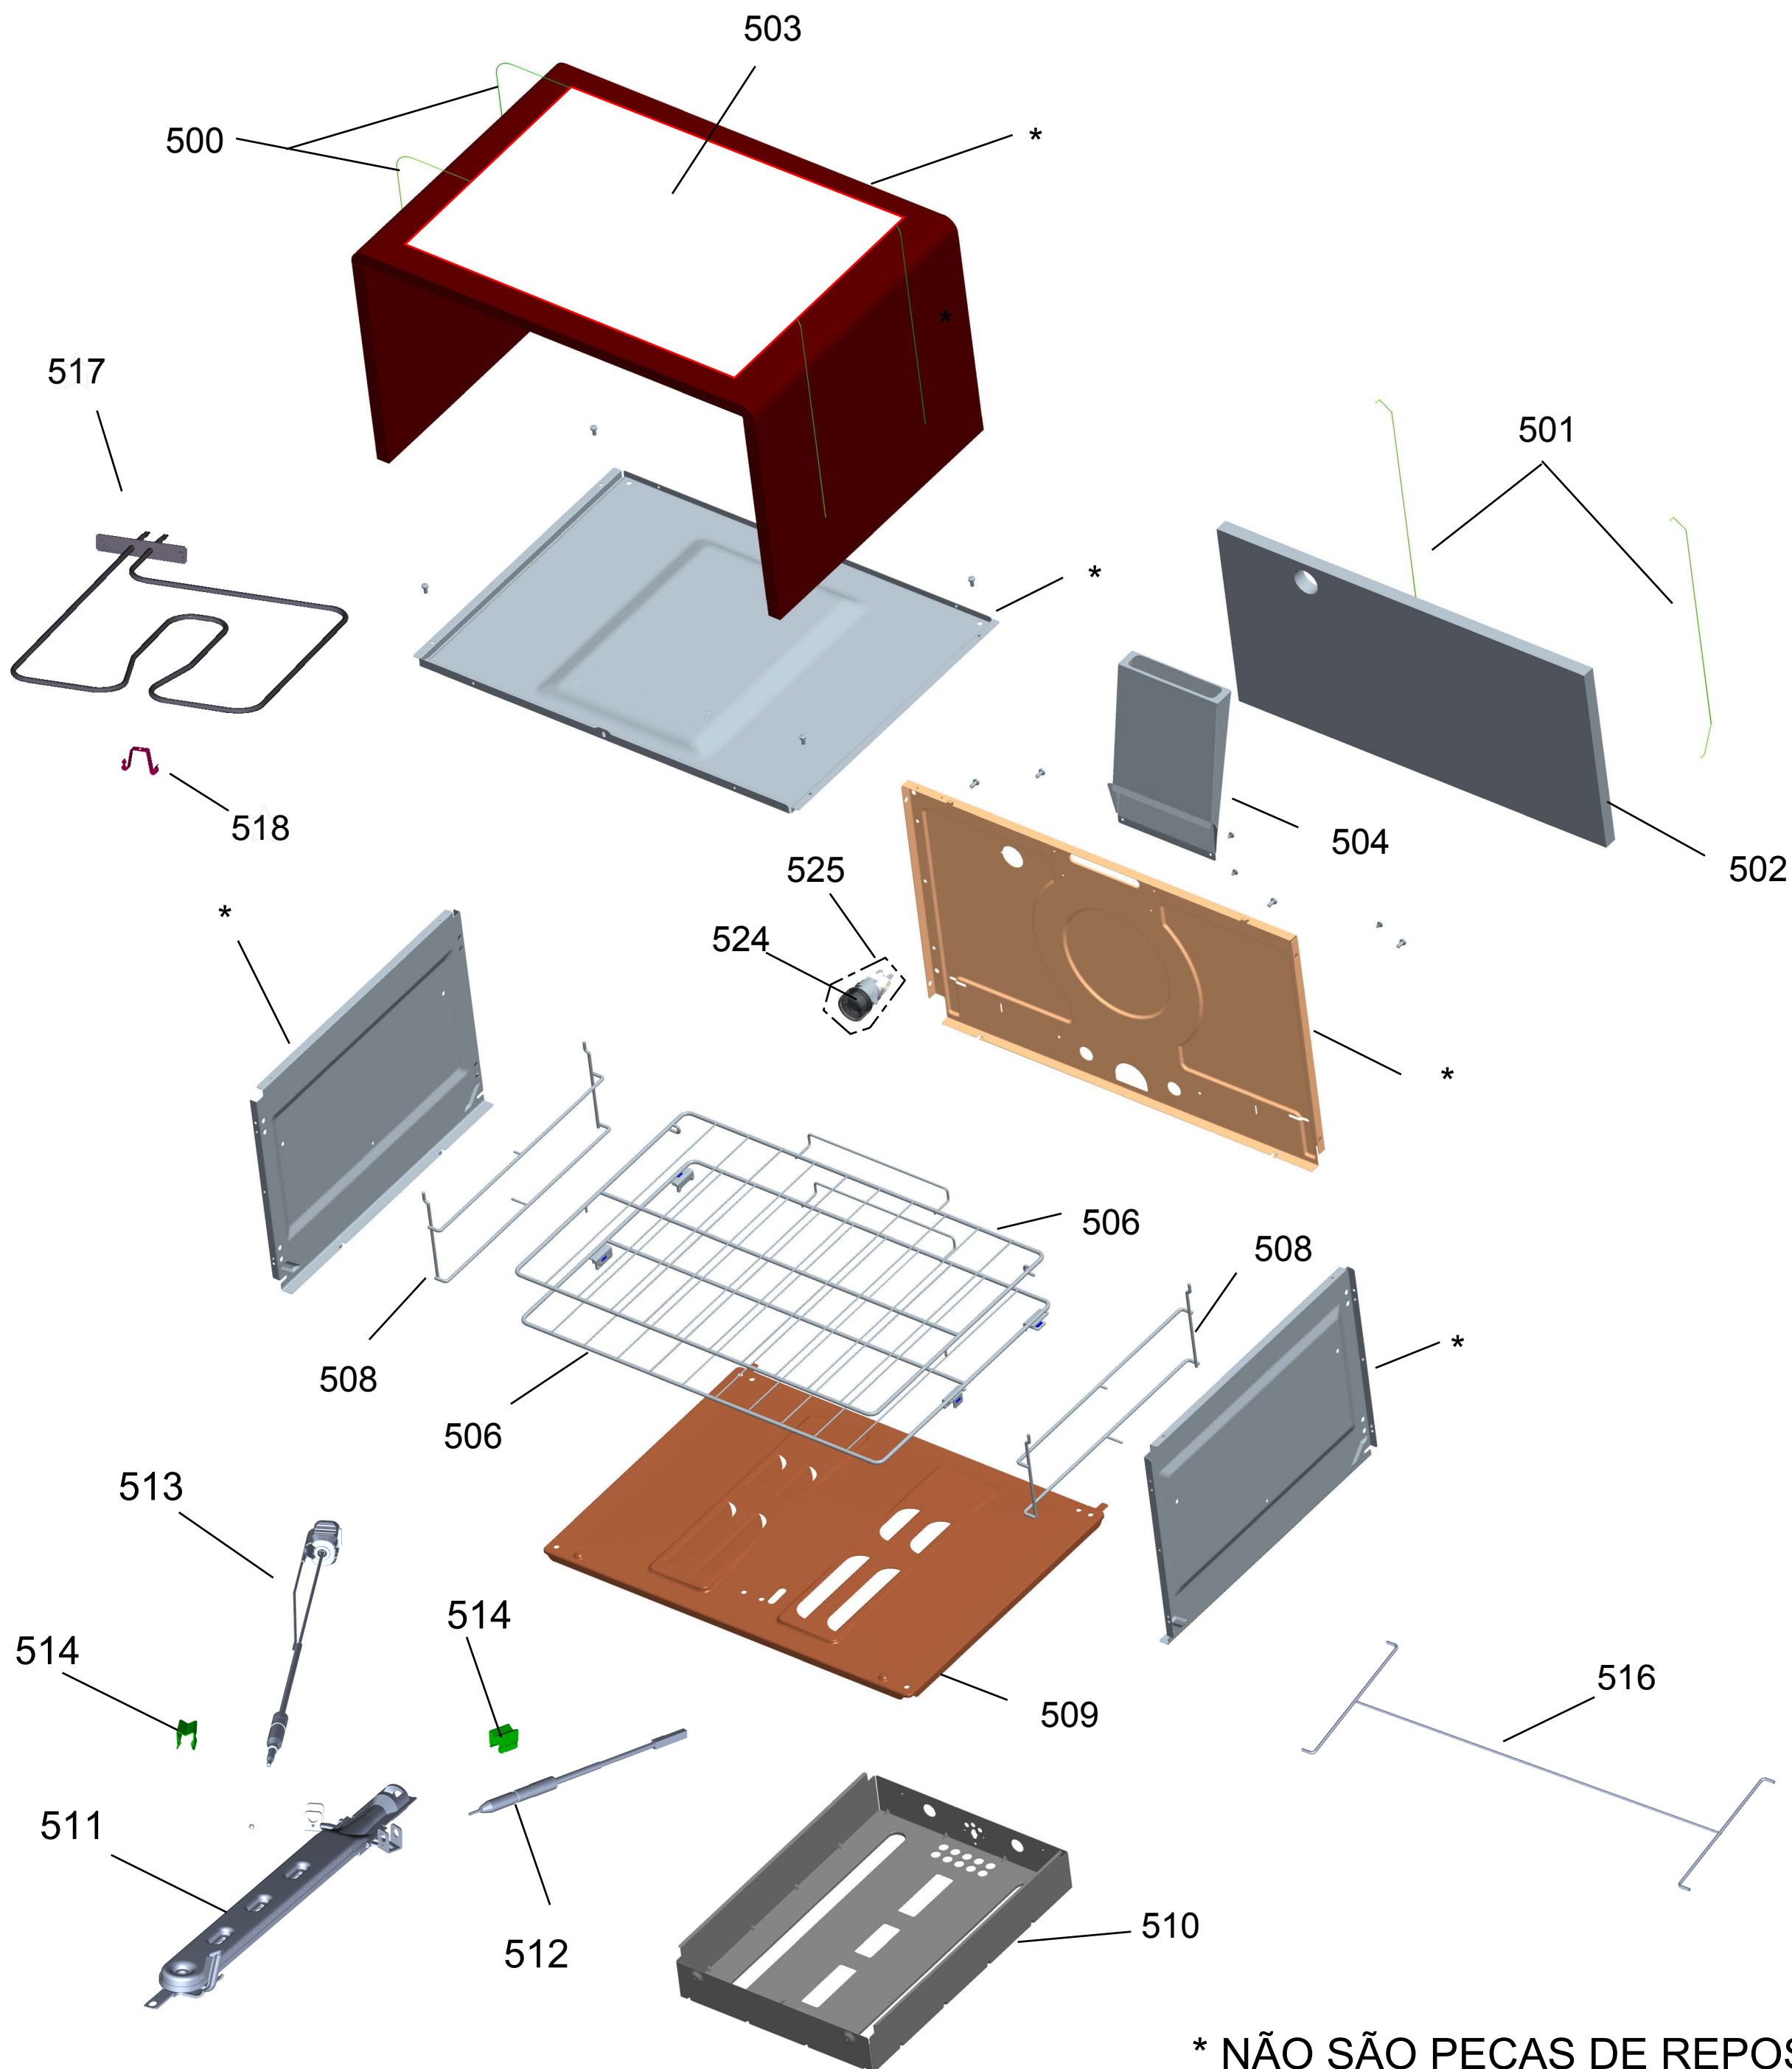

* NÃO SÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO

